

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 27
«НЭНИ КУЛЛАР»»
г. АЛЬМЕТЬЕВСКА
ул. Тельмана, д.56, г. Альметьевск, 423450

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӨЛМӨТ ШӨӨӨРЕ
«БАЛАНЫҢ СӨЛӨТЕН ҮСТЕРҮ ҮЗӨГЕ
27- НЧЕ «НЭНИ КУЛЛАР» БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
МӨКТӨПКӨЧӨ БЕЛЕМ БИРҮ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ»
Тельман ур., 56 нче йорт, Әлмөт шөһөре, 423450

Тел: 8 (8553) 43-19-18, факс 8 (8553) 43-19-18, e-mail: Nenikullar@yandex.ru, сайт: edu.tatar.ru

06.10.2021 № 27
На № от

Заместителю начальника ОНД и ПР
по Альметьевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Р.И. Хусаинову

ОТЧЕТ


Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 27 «Нэни куллар» г.Альметьевска»/Управление
образования Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

об исполнении предписания и устранении нарушений
на основании Акта проверки от 02.10.2020 г. составленного по результатам
плановой выездной проверки, проведенной в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад № 27 «Нэни куллар» г. Альметьевска»
были выявлены нарушения (предписание № 137/1/___ по устранению нарушений
требований пожарной безопасности)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 27 «Нэни куллар» г.Альметьевска / Управление образования
Альметьевского муниципального района РТ направляет отчет о результатах исполнения
предписания об устранении нарушений.

№ п./п.	Вопрос по предписанию	Отметка о выполнении
1	Допускается размещение пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 метра от электрических светильников, установленных в помещениях (Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт 13.3.6).	Запланировано на капитальный ремонт

4	Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации (имеются отключенные шлейфы на приборе «Сигнал-20»), - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», пункт 61).	Выполнено.
5	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над дверями эвакуационных выходов физкультурного зала (по направлению из помещения физкультурного зала в коридор и в наружу), - Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статья 84, СП 3.13130.2009, пункт 5.2.	Запланировано на капитальный ремонт.
7	Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией помещение кухни столовой и помещения здания складского назначения на территории (Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт А.4 приложения А, НПБ 110-03, пункты 3,4, таблица 3).	Запланировано на капитальный ремонт.
11	Допускается применение облицовочных материалов (пластиковые панели) для покрытия стен и потолка тамбура (пути эвакуации) основного входа в здание с классом пожарной опасности более чем, КМ1 (не предоставлен сертификат пожарной безопасности) (Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 134, часть 6, таблица 3,28).	Запланировано на капитальный ремонт.

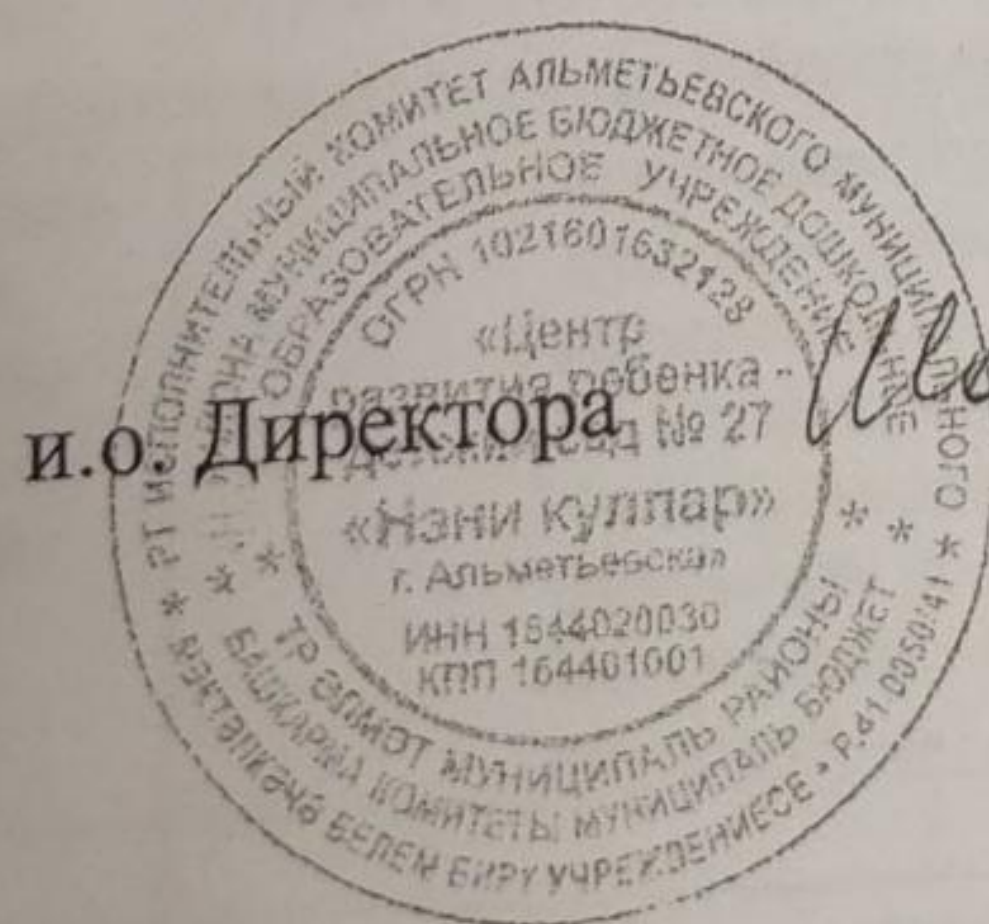

и.о. Директора

Шарифуллина

Р.М. Шарифуллина

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 5, Республика Татарстан, 8(8553) 26-70-11, 26-70-02

Предписание № 137/1/___

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МБДОУ «ЦРР - детский сад №27 «Нэни куллар» г. Альметьевск»
(ИНН 1644020030, ОГРН 1021601632128),
Директор Гузаерова Альбина Гамирзяновна**

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения заместителя главного (заместителя главного)
государственного инспектора – заместителя начальника ОНД и ПР по Альметьевскому
муниципальному району Хусаинова Р.И. по пожарному надзору № 137 от " 2 " октября 2020
года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с 13 ч. 00 мин. "19" октября 2020 г. по 16 ч 00 мин. "19" октября
2020г. проведена плановая с использованием средств дистанционного взаимодействия
проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы
Бибиковым Александром Николаевичем в отношении Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «ЦРР - детский сад №27 «Нэни куллар»
расположенного по адресу: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Тельмана,
56.

совместно с директором Гузаеровой Альбиной Гамирзяновной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Допускается размещение пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 метра от электрических светильников, установленных в помещениях	Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт 13.3.6	1.10.2021	



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Отдел надзорной деятельности и профилактической
 работы по Альметьевскому муниципальному району
 Республики Татарстан

ул. Аминова 5, г. Альметьевск,
 Республика Татарстан, 423450
 Код 8-8553, тел.22-18-22, факс 22-19-88
 19 октября 2020 г № _____

Директору МБДОУ «ЦРР -
 детский сад №27 «Нэни куллар»
 г. Альметьевск
 Гузаеровой А.Г.

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«19» октября 20 20 г.

г. Альметьевск
 (место рассмотрения: город, село, район)

Ст. инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России
 по РТ майор внутренней службы Бибииков Александр Николаевич
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрен протокол № 0314-2020- от « 19 » октября 20 20 г.
 по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на
 юридическое лицо (гражданина (ку)) Гузаерову Альбину Гамирзяновну
 (полное наименование юридического лица)

или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного (ную)) по адресу: _____
 юридический адрес или

г. Альметьевск, ул. Роберта Гатина, д. 37
 адрес регистрации)

Материалами установлено, что

« 19 » октября 20 20 г. в 16 часов 00 минут

В МБДОУ «ЦРР - детский сад №27 «Нэни куллар» проведено плановое
 (место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса;

мероприятие по надзору, в ходе проверки выявлены нарушения норм пожарной безопасности, в
 в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность;

отношении Гузаеровой А.Г. вынесен протокол об административном правонарушении
 тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.), имеющая к отношению к делу;

предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ
 законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

В ходе проведения плановой проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного
«Центр развития ребенка – детский сад № 27
образования Альметьевского района РТ»

ОТЧЕТ

2	Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации (имеются шлейфы на приборе «Сигнал-20»)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», пункт 61	1.10.2021
3	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над дверями эвакуационных выходов физкультурного зала (по направлению из помещения физкультурного зала в коридор и в наружу)	Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статья 84, СП 3.13130.2009, пункт 5.2.	1.10.2021
4	Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией помещения кухни столовой и помещения здания складского назначения на территории	Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт А.4 приложения А, НПБ 110-03, пункты 3,4, таблица 3	1.10.2021
5	Допускается применение облицовочных материалов (пластиковые панели) для покрытия стен и потолка тамбура (пути эвакуации) основного входа в здание с классом пожарной опасности более чем, КМ1 (не предоставлен сертификат пожарной безопасности)	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 134, часть 6, таблица 3,28	1.10.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей и арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. Инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району РТ и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




" 19 " октября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Гузаерова А.Г.
(должность, фамилия, инициалы)

" 19 " октября 2020 г.

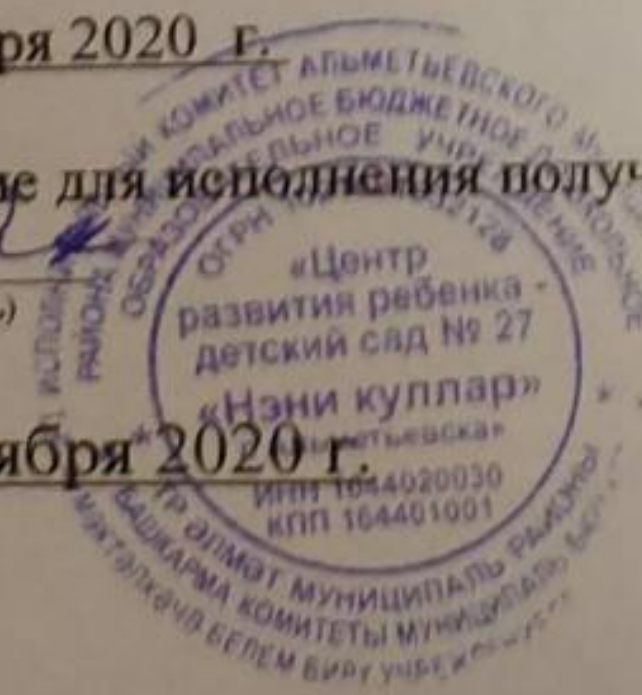

Допускается размещение пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 метра от электрических светильников, установленных в помещениях (Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3.4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт 13.3.6).

Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации (имеются отключенные шлейфы на приборе «Сигнал-20»), - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», пункт 61).

Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над дверями эвакуационных выходов физкультурного зала (по направлению из помещения физкультурного зала в коридор и в наружу), - Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3.4, статья 84, СП 3.13130.2009, пункт 5.2.

Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией помещения кухни столовой и помещения здания складского назначения на территории (Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3.4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт А.4 приложения А, НПБ 110-03, пункты 3,4, таблица 3).

Допускается применение облицовочных материалов (пластиковые панели) для покрытия стен и потолка тамбура (пути эвакуации) основного входа в здание с классом пожарной опасности более чем, КМ1 (не предоставлен сертификат пожарной безопасности) (Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 134, часть 6, таблица 3,28).

ст.20.4 части 1 КоАП РФ

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность

указываются номера статей и

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

1. Разработать комплекс мер по устранению выше перечисленных нарушений
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)
2. План устранения нарушений предоставить в ОНД Альметьевского муниципального района

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление. В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего постановление)

А.Н.Бибиков

(расшифровка подписи)

Представление получил:

20 декабря 2019 г. директор Ф. / Вудерв

ФИО

Представление направлено:

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0314-2020-____
о назначении административного наказания

« 19 » октября 2020 г.

Населенный пункт г. Альметьевск

Я, _____ Государственный инспектор _____ по пожарному надзору _____ ОНД и ПР по Альметьевскому району

руководствуясь статьями 23.34, 29.1, 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрел протокол № 0314-2020-____ от « 19 » октября 2020 года об административном правонарушении и материалы на гражданина, должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Гузаерова Альбина Гамирзяновна
2. Дата и место рождения 09.04.1968 г. Буралы Чишма, Сармановского района, Татарской АССР
3. Гражданство Российская Федерация
4. Место работы, службы или учебы МБДОУ «ЦРР - детский сад №27 «Нэни куллар» г. Альметьевск»
(наименование предприятия или учреждения, адрес)
5. Занимаемая должность директор заработная плата в месяц 38000 рублей
6. Место жительства г. Альметьевск, ул. Роберта Гатина, д. 37
7. Место регистрации г. Альметьевск, ул. Роберта Гатина, д. 37
8. Семейное положение замужем на иждивении 1 человек
9. Иные сведения _____
(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетные, воинские и др. звания, др. сведения)
10. Документ, удостоверяющий личность Паспорт 92 13 № 536190 выдан 07.05.2013 года отделом УФМС России по Республике Татарстан в Альметьевском районе
11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что _____

Материалами установлено, что гражданка, должностное лицо Гузаерова А.Г.
(фамилия, инициалы)

совершил административное правонарушение, выразившееся в нарушении:
Постановление Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года. «О противопожарном режиме», Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009, СП 5.13130.2009, НПБ 110-03

(указывается полное наименование правил, норм стандартов пожарной безопасности)

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
а именно: « 19 » октября 2020 года в 16 час 00 мин

в населенном пункте г. Альметьевск на объекте МБДОУ «ЦРР - детский сад №27 «Нэни куллар» г. Альметьевск»

в помещениях детского сада, склада.
нарушено: Допускается размещение пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 метра от электрических светильников, установленных в помещениях (Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт 13.3.6).

Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации (имеются отключенные шлейфы на приборе «Сигнал-20»), - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», пункт 61).
Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над дверями эвакуационных выходов физкультурного зала (по направлению из помещения физкультурного зала в коридор и в наружу), - Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статья СП 3.13130.2009, пункт 5.2.

Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией помещение кухни столовой и помещения здания складского назначения на территории (Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт А.4 положения А, НПБ 110-03, пункты 3,4, таблица 3).

(форма ФЛ)

Допускается применение обшивочных материалов (пластиковые панели) для покрытия стен и потолка тамбура (пути эвакуации) основного входа в здание с классом пожарной опасности более чем, КМ1 (не предоставлен сертификат пожарной безопасности) (Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 134, часть 6, таблица 3,28).

На основании изложенного выше, руководствуясь статьями 4.4, 20.4, 23.34, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание смягчающие и отягчающие обстоятельства, предусмотренные статьями 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

ПОСТАНОВИЛ:

Гражданку, должностное лицо Гузаерову Альбину Гамирзяновну
(фамилия, имя, отчество)

за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, привлечь к административной ответственности в виде

предупреждения

(предупреждения или административного штрафа на сумму прописью)


Разъяснить гражданке, должностному лицу Гузаеровой А.Г.
(фамилия и инициалы)

что настоящее постановление согласно статьям 30.1 – 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии

Начальнику ОНД и ПР по АМР или Альметьевский городской суд
(указывается вышестоящее должностное лицо или суд)

Указанную в постановлении сумму штрафа внести на расчетный счет:
Наименование получателя: УФК по РТ (главное управление МЧС России по РТ) ИНН 1660075068; р/с 40101810800000010001; Наименование банка: ГРКЦ НБ РТ; БИК 049205001; ОКАТО 92608000; КПП 166001001; Наименование платежа: штраф за нарушение ППБ; КБК 17711627000016000140

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, исполнительный документ в течение трех суток будет направлен судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

 Подпись лица, вынесшего постановление

Копию постановления получил Гузаерова А.Г. « 19 » октября 2020 года.
(подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)

Копия постановления отправлена почтой, исх. № _____ от « ____ » _____ 20__ года
Постановление вступает в законную силу « 29 » октября 2020 года

Административный штраф в срок до « ____ » _____ 20__ года не уплачен
Постановление обращено к исполнению, исх. № _____ от « ____ » _____ 20__ года

Отметка об исполнении постановления.
Постановление № _____ от « ____ » _____ 20__ года
исполнено « ____ » _____ 20__ года
(номер финансового документа)

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
Юридический адрес: 420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д. 50. Почтовый адрес: 420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1
ОНД по Альметьевскому муниципальному району, почтовый адрес: 423450 г. Альметьевск ул. Аминова дом 5

ПРОТОКОЛ №0314-2020-_____
об административном правонарушении

« 19 » октября 2020 г.

Населенный пункт г. Альметьевск

Я, Ст. инспектор ОНД и ПР по АМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор ви. службы Бибииков А.Н.

руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил протокол о том, что гражданин, должностное лицо

- 1. Фамилия, имя, отчество Гузаерова Альбина Гамирзяновна
- 2. Дата и место рождения 09.04.1968 г. Буралы Чишма, Сармановского района, Татарской АССР
- 3. Гражданство Российская Федерация
- 4. Место работы, службы или учебы МБДОУ «ЦРР - детский сад №27 «Нэни куллар» г. Альметьевск»
(наименование предприятия или учреждения, адрес)
- 5. Занимаемая должность директор заработная плата в месяц 38000 рублей
- 6. Место жительства г. Альметьевск, ул. Роберта Гатина, д. 37
- 7. Место регистрации г. Альметьевск, ул. Роберта Гатина, д. 37
- 8. Семейное положение замужем на иждивении 1 человек
- 9. Иные сведения
(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетные, воинские и др. звания, др. сведения)
- 10. Документ, удостоверяющий личность Паспорт 92 13 № 536190 выдан 07.05.2013 года отделом УФМС России по Республике Татарстан в Альметьевском районе

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что Не привлекалась
совершил административное правонарушение, выразившееся в нарушении:
Постановление Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года. «О противопожарном режиме», Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009, НПБ 110-03,
(указывается полное наименование правил, норм, стандартов пожарной безопасности)

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
а именно: « 19 » октября 2020 года в 16 час 00 мин
в населенном пункте г. Альметьевск на объекте МБДОУ «ЦРР - детский сад №27 «Нэни куллар»
в помещениях детского сада, склада.

нарушено: Допускается размещение пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 метра от электрических светильников, установленных в помещениях (Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт 13.3.6).

Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации (имеются отключенные шлейфы на приборе «Сигнал-20»), - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», пункт 61).

Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над дверями эвакуационных выходов физкультурного зала (по направлению из помещения физкультурного зала в коридор и в наружу), - Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статья 84, СП 3.13130.2009, пункт 5.2.

Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией помещение кухни столовой и помещения здания складского назначения на территории (Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт А.4 приложения А, НПБ 110-03, пункты 3,4, таблица 3).

Допускается применение облицовочных материалов (пластиковые панели) для покрытия стен и потолка тамбура (пути эвакуации) основного входа в здание с классом пожарной опасности более чем, КМ1 (не предоставлен сертификат пожарной безопасности) (Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 134, часть 6, таблица 3,28).

1.

(Фамилия, имя, отчество)

(Адрес места жительства)

2.

(Фамилия, имя, отчество)

(Адрес места жительства)

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись свидетелей:

Потерпевший (физическое или юридическое лицо):

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, либо наименование юридического лица, юридический адрес)

Потерпевшему разъяснены его права, предусмотренные статьей 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и он извещен о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

Подпись лица, составившего протокол:



Подпись потерпевшего:

Инспектор

Ильметьев Библиков А.В.

района РТ

по пожарному надзору

С протоколом ознакомлен, мне разъяснены права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы; обжаловать процессуальные действия лица, уполномоченного составлять протокол; при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом». При этом мне разъяснено, что в соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законодательством.

Подпись

Handwritten signature

Объяснения и замечания по содержанию протокола лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

с протоколом ознакомлен и замечаний не имеет

(при необходимости объяснения и замечания по содержанию протокола прилагаются к нему на отдельном листе)

Протокол рассмотрен и имеет место

(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по делу)

К протоколу прилагается:

1. (приказ о назначении ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности)

Вы приглашаетесь для рассмотрения дела об административном правонарушении

к _____ часам «__» _____ 2020 года по адресу: _____

В случае не явки на рассмотрение административного дела в указанный срок без уважительной причины (причина подтверждается документально) или при отсутствии с Вашей стороны ходатайства об отложении рассмотрения дела, дело об административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 25.1, статьей 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение 15 дней будет рассмотрено без Вашего участия.

« 19 » октября 2020 года

Время: 16 Час 10 мин

Подпись приглашенного

Handwritten signature

Копию протокола получил:

Handwritten signature (подпись)

« 19 » октября 2020 года

Протокол и материалы переданы на рассмотрение

(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес)

Время: _____ час _____ мин

_____ 2020 года

Подпись судьи принявшего протокол

АИС находится в части нарушения обязатель...
техническому обслуживанию в части...
нерабочие точки...
...направляет отчет о...
...Управление «Центр развития

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 5, г. Альметьевск, 423450, (8553) 26-70-11, 26-70-02

г. Альметьевск
(место составления акта)

" 19 " октября 2020 г.
(дата составления акта)

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица, индивидуального предпринимателя № 137

По адресу/адресам: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Тельмана, 56.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР по Альметьевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Хусаинова Р.И. от 02 октября
2020 г. № 137
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая с использованием средств дистанционного взаимодействия
проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «ЦРР - детский
сад №27 «Нэни куллар» г. Альметьевск
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 16 " октября 2020 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБДОУ «ЦРР – детский сад №27» г. Альметьевск Гузаерова А.Г. 16.10.2020 г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Старший инспектор ОНД и профилактической работы по
Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан Бибиков Александр Николаевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБДОУ «ЦРР – детский сад №27» г.
Альметьевск Гузаерова А.Г.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

Допускается размещение пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 метра от электрических светильников, установленных в помещениях (Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3.4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт 13.3.6).

Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации (имеются отключенные шлейфы на приборе «Сигнал-20»), - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме», пункт 61).

Отсутствуют световые оповещатели «Выход» над дверями эвакуационных выходов физкультурного зала (по направлению из помещения физкультурного зала в коридор и в наружу), - Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статья 84, СП 3.13130.2009, пункт 5.2.

Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией помещение кухни столовой и помещения здания складского назначения на территории (Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт А.4 приложения А, НПБ 110-03, пункты 3,4, таблица 3).

Допускается применение облицовочных материалов (пластиковые панели) для покрытия стен и потолка тамбура (пути эвакуации) основного входа в здание с классом пожарной опасности более чем, КМ1 (не предоставлен сертификат пожарной безопасности) (Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 134, часть 6, таблица 3,28).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание №1

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБДОУ «ЦРР – детский сад №27» г. Альметьевск Аерова А.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 19 " октября 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)